

# RF ontvanger

## Montage RF ontvanger



Voor het monteren van het RF printje moet de ventilatie-unit eerst spanningsloos worden gemaakt. Dit kan door de stekker uit het stopcontact te nemen en minimaal een halve minuut wachten voor het openen van de unit.



Maak de ventilatie-unit open volgens de bij de unit geleverde gebruikershandleiding. Bij de ventilatie-unit type CVE ECO-fan 2 is dit de blauwe deksel. Na het openen van de unit treft u een regelprint [1] aan.

Over deze regelprint is een blister [2] geplaatst die geopend moet worden. Deze blister [2] kan worden verwijderd door de 5-polige connector [3] los te trekken en de blister [2] naar links om te vouwen.


Plaats de afstandspennen [4] in de daarvoor bestemde gaten volgens de foto op de RF ontvanger. Op de regelprint [1] is een rij van 9 pennen [5] geplaatst. Plaats over deze pennen [5] de connector [6] van de RF ontvanger [7].

Plaats de blister [2] terug en sluit de ventilatie-unit. Steek de voedingsstekker weer terug in het stopcontact. Hierna kan de bedieningschakelaar worden aangemeld.

RF ontvanger

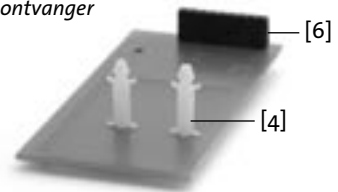

[1] Regelprint

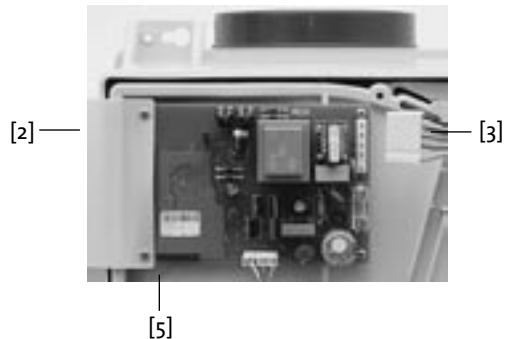

[5]

Itho bv

Postbus 21, 3100 AA Schiedam, T (010) 427 88 00, F (010) 427 88 88, E info@itho.nl, I www.itho.nl